


XLPE Kablo Uyumlu OG Toroid Akım Trafosu

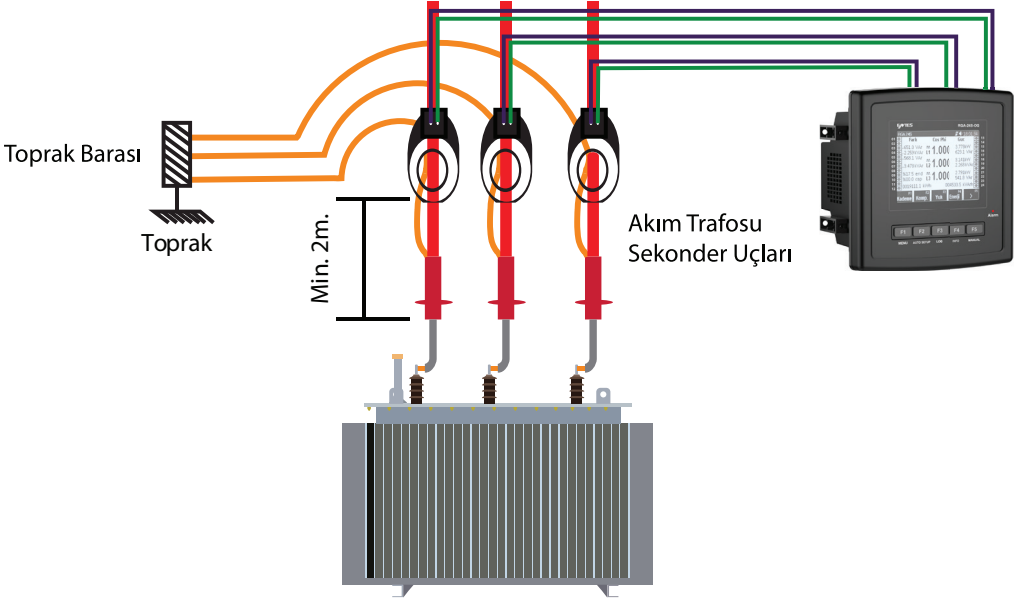

SEKONDER AKIMI 5A İÇİN MAXSIMUM KABLO BOYU

Burden(VA)	Kablo Kesiti (mm ²)	Maxsimum Kablo Boyu(m)
5	2,5	12
	4	19
	6	28

Not: Ölçüm cihazı gücü 0.3VA kabul edilmiştir.

SEKONDER AKIMI 1A İÇİN MAXSIMUM KABLO BOYU

Burden(VA)	Kablo Kesiti (mm ²)	Maxsimum Kablo Boyu(m)
1	2,5	20
	4	35
	6	50
1,5	2,5	30
	4	45
	6	70
2,5	2,5	40
	4	70
	6	100

Not: Ölçüm cihazı gücü 0.3VA kabul edilmiştir.

Kablo topraklaması sadece bir uça yapılmalıdır. Topraklama kesici tarafında değilde OG trafo tarafında yapılmış ise, ölçüm doğruluğu için yukarıda gösterildiği gibi topraklama iletkeni toroidal akım trafosunun içerisinde ters yönde geçirilmesi gerekmektedir. Akım trafolarını XLPE kablo dışında OG barasında kullanmayınız.