


MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ
MKC-30

MKC-30 koruma rölesi, sanayi tesislerinde faz arızası ve dengesizlik nedeniyle 3 fazlı motorların aşırı ısınmasını ve hasar görmesini engelleyen motor koruma röleleridir.

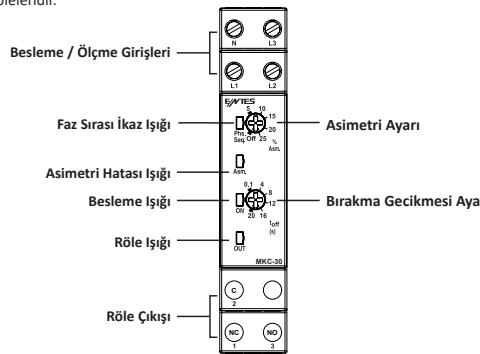

Cihaz Işıklarının Anlamları

Phs Seq	Asm.	ON	OUT	GÖRSEL UYARILAR
●	●	●	●	Gerilimleri ayıranan sınır içinde
○	●	●	●	Rôle bırakma gecikme süresi (t_{off}) sayıyor
●	●	●	●	Asimetri hatası
●	●	●	●	Faz sırası hatası
●	●	●	●	Faz sırası ve Asimetri hatası
●	●	●	●	Aşırı yüksek gerilim uyarısı
●	●	●	●	Aşırı düşük gerilim uyarısı (yavaş yavaş yanıp söner)
●	●	●	●	Rôle çekme gecikme süresi (t_{on}) sayıyor
○	○	●	●	Yetersiz besleme uyarısı
○	○	●	●	Nötr kopma hatası (yavaş yavaş yanıp söner)
●	●	●	●	İlk açılısta ışık kontrol

Yanıyor Yanmıyor Yanın Söniyor Mevcut Rhs Seq." "Aşm" durum

Kullanım ve Çalışma Prensibi
Ön paneldeki asimetri (% Asm.) ayarı kullanılarak korunacak olan sistemin üs asimetri sınırı belirlenir. Bırakma gecikmesi (t_{off}) zamanı ön panel üzerinden

KORUMA FONKSİYONLARI

a) Gerilim Dengesizliği (Asimetri)

Şebekedeki asimetri (gerilim dengesizliği) değeri, ayarlanan asimetri değerini üstüne çıkarsa "Asm." ışığı bırakma gecikmesi (t_{off}) süresince yanıp söner. Birakma gecikmesi (t_{on}) süresi doldulduğunda röle birakır, "OUT" ışığı sönر ve "Asm." ışığı sürekli yanar. Süre dolmadan asimetri değeri ayarlanan değerin


Asimetri degeri, ayarlanan asimetri degerinin ve %30 (sabit) histerezis degerinin ($\Delta Asm = 30\% Asm$) altina indiginde "Asm." ışığı söner. Sabit çekme gecikmesi (t_{on}) süresince "OUT" ışığı yanıp söner. Çekme gecikmesi (t_{on}) doldurduğunda rôle çekme "OUT" ışısı sürekli olarak.

Asimetri (Asm.) ayarı “Off” konumuna getirildiğinde asimetri fonksiyonu iptal edilmesi olur.

$$\text{Asimetri \%} = \frac{\text{Max}(V_{11}, V_{12}, V_{13}) - \text{Min}(V_{11}, V_{12}, V_{13})}{\text{Ortalama } (V_{11}, V_{12}, V_{13})} \times 100$$

PHASE FAILURE RELAYS MKC-30

MKC-30 relay is phase failure relay which prevents overheating and damage of 3-phase motors due to phase faults and voltage unbalanced at industrial sites.

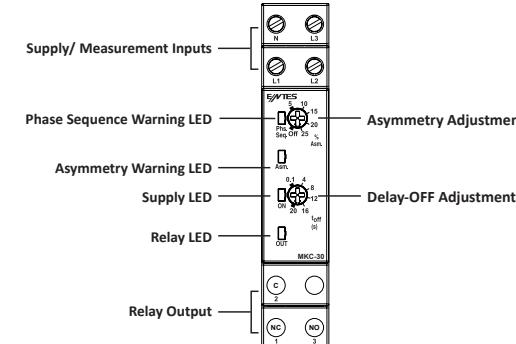

Meaning of LEDs

Phs	Seq	Asm.	ON	OUT	MEANING OF LEDs
		●	●	●	Voltages (Asymmetry) are within the adjusted limits
○		●	●	●	Relay counts delay-off (t_{off}) time (Asymmetry)
		●	●	●	Asymmetry fault
●		●	●	●	Phase sequence fault
●		●	●	●	Phase sequence and asymmetry fault
●		●	●	●	Extreme over voltage warning
●		●	●	●	Extreme under voltage warning (flashing slowly)
		●	●	●	Relay counts delay-on (t_{on}) time
○	○	●	●	●	Insufficient supply voltage warning
○	○	●	●	●	Neutral break warning (flashing slowly)
●	●	●	●	●	Light control at first start-up

● LED on, ● LED off, ● Flashing, ○ Present Rho Seq., "Aero" condition

Utilisation and Working Principles

The upper asymmetry limit of the system that will be protected is determined by using the asymmetry adjustment knob (% Asm.) on the front panel. The delay-off ($\frac{1}{2}$) time adjustment can set

PROTECTION FUNCTIONS

a) Voltage Unbalanced (Asymmetry)

If the voltage unbalanced (asymmetry) in the system is above the adjusted asymmetry value, "Asm." LED flashes during the adjusted delay-off time (t_{off}). After the delay-off time (t_{off}) expires, the relay output switches into OFF, "OUT" LED turns off and "Asm." LED turns on. If the asymmetry value falls below the set asymmetry value before time runs out, "Asm." LED turns off and delay-off time (t_{off}) is reset.

When the asymmetry value falls below the adjusted asymmetry and fixed 30% hysteresis value of set asymmetry (**Asm - %30xAsm**), "Asm." LED turns off. "OUT" LED flashes during the fixed delay-on time (t_{on}). After the delay-on time (t_{on}) expires, the relay output switches into ON, "OUT" LED turns on continuously.

The asymmetry function is disabled when the asymmetry adjustment (%Asm.) knob is adjusted to “Off” position.




$$\text{Asymmetry \%} = \frac{\text{Max}(V_{L1}, V_{L2}, V_{L3}) - \text{Min}(V_{L1}, V_{L2}, V_{L3})}{\text{Average } (V_{L1}, V_{L2}, V_{L3})} \times 100$$



PHASEN-AUSFALLRELAIS

MKC-30

Das MKC-30 Phasenausfall-Relais ist darauf ausgelegt, 3-Phasen-Motoren gegen Überhitzung und Schäden durch Phasenfehler und Spannungsunsymmetrie in Industrieanlagen zu schützen.

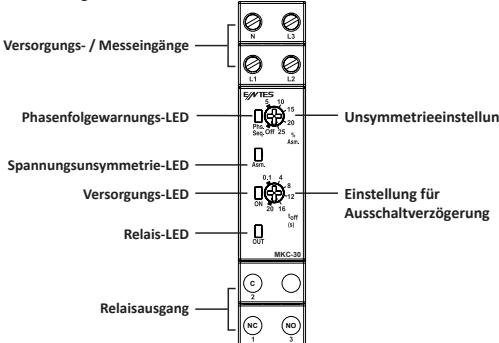

Beschreibung der LED-Lichte am Gerät

Phs Seq	Asm.	ON	OUT	VISUELLE WARNUNGEN
●	●	●	●	Unsymmetrie ist innerhalb der eingestellten Grenze
○	●	●	●	Ausschaltverzögerung des Relais (t_{off})
●	●	●	●	Spannungsunsymmetrie ist aufgetreten
●	●	●	●	Phasenfolgefehler ist aufgetreten
●	●	●	●	Spannungsunsymmetrie und Phasenfolgefehler sind aufgetreten
●	●	●	●	Extreme Überspannungswarnung
●	●	●	●	Extreme Überspannungswarnung (blinkt langsam)
●	●	●	●	Einschaltverzögerung des Relais (t_{on})
○	○	●	●	Warnung für unzureichende Stromversorgung
○	○	●	●	Neutralleiterausfallwarnung (blinkt langsam)
●	●	●	●	Lichtprüfung beim ersten Start

● LED ein ● LED aus ● LED blinkt ○ Aktueller "Phs.Seq", "Asm" Status

Gebrauchs- und Funktionsprinzip

Die obere Unsymmetriegrenze des schützenden Systems wird mit dem Unsymmetrie-Einstellknopf (% Asm.) an der Frontplatte eingestellt. Die Ausschaltverzögerung (t_{off}) kann unabhängig voneinander eingestellt werden.

SCHUTZFUNKTIONEN

a) Spannungsunsymmetrie

Wenn die unsymmetrische Spannung (Asymmetrie) im System die eingestellte Unsymmetriegrenze überschreitet, blinkt die LED "Asm." entlang der eingestellten Ausschaltverzögerungszeit (t_{off}). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (t_{off}) schaltet der Relaisausgang aus, die LED "OUT" erlischt und die LED "Asm." leuchtet. Wenn der Unsymmetriewert vor Ablauf der Zeit die eingestellte Unsymmetriegrenze unterschreitet, erlischt die LED "Asm." und die Verzögerungszeit (t_{off}) wird zurückgestellt.

Wenn die Unsymmetrie die eingestellte Asymmetriegrenze und 30% vom festen Hysterese-Wert (Asm. - $\geq 30\%$ Asm.) unterschreitet, erlischt die LED "Asm.". Die LED "OUT" blinkt entlang der Einschaltverzögerung (t_{on}). Nach Ablauf der Einschaltverzögerungszeit (t_{on}) schaltet der Relaisausgang ein, die LED "OUT" leuchtet kontinuierlich.

Die Unsymmetriefunktion ist dadurch deaktiviert, den Unsymmetrie-Einstellknopf (% Asm.) auf die Position "Off" zu stellen.

$$\text{Unsymmetrie \%} = \frac{\text{Max}(V_{L1}, V_{L2}, V_{L3}) - \text{Min}(V_{L1}, V_{L2}, V_{L3})}{\text{Durchschnitt}(V_{L1}, V_{L2}, V_{L3})} \times 100$$

b) Schutz vor Extreme Unterspannung (Phasenausfall)

Wenn einer oder mehrere der gemessenen Spannungswerte den ($0.5xUn$) V-Wert unterschreiten, schaltet der Relaisausgang unverzögert aus, die LED "OUT" erlischt und "Phs. Seq." und "Asm." LEDs blinken schnell. Wenn alle gemessenen Spannungen [$(1.5xUn)+10$ V]-Wert übersteigen, wird der oben beschriebene Schutz deaktiviert und das Schutzrelais arbeitet weiter.

c) Schutz vor Extreme Überspannung

Wenn einer oder mehrere der gemessenen Spannungswerte den ($1.5xUn$) V-Wert überschreiten, schaltet der Relaisausgang unverzögert aus, die LED "OUT" erlischt und "Phs. Seq." Und "Asm." LEDs blinken langsam. Wenn alle gemessenen Spannungen [$(1.5xUn)-10$ V]-Wert unterschritten, wird der oben beschriebene Schutz deaktiviert und das Schutzrelais arbeitet weiter.

d) Schutz vor Phasenfolgefehler


Wenn ein Phasenfolgefehler aufgetreten ist, schaltet der Relaisausgang unverzögert aus, die LED "OUT" erlischt und "Phs. Seq."-LED blinkt. Wenn die Phasenfolge richtig angeschlossen ist, wird "Phs. Seq."-LED erlischt und die "OUT"-LED beginnt entlang der Einschaltverzögerungszeit (t_{on}) zu blinken. Nach Ablauf der Einschaltverzögerungszeit (t_{on}) schaltet der Relaisausgang ein ("ON" leuchtet) und die "OUT"-LED leuchtet.

e) Schutz vor unzureichender Stromversorgung

Das Gerät wird von einer kapazitiven 3-Phasen-Quelle versorgt. Wenn der Durchschnitt der angelegten Versorgungsspannungen unter **115V** fällt, schaltet der Relaisausgang unverzögert aus, die "OUT"-LED erlischt und die "ON"-LED blinkt. Wenn der Durchschnitt der angelegten Versorgungsspannungen den **120V**-Wert überschreitet, leuchtet die "ON"-LED.

f) Erkennung des Neutralleiterausfalls

Die Spannungsmessung erfolgt zwischen Phase - Neutral bei Geräten mit kapazitiver Versorgung. Wenn der Neutralleiter ausfällt, verschiebt sich der Referenzpunkt der Spannungsmessung. Der Ausfall des Neutralleiters tritt auf, wenn diese Verschiebung erkannt wird. In dieser Situation schaltet der Relaisausgang aus und die "ON"-LED beginnt zu blinken.



Hinweise zum sicheren Einbau und Betrieb

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Unterbrechen Sie die Stromleitung, bevor Sie am Anschluss des Geräts arbeiten.
- Wenn das Gerät versorgt ist, entfernen Sie nicht die Frontplatte.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Lösungsmittel oder ähnlichem zu reinigen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb die Verbindung der Anschlussklemmen.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn ein Problem mit Ihrem Gerät vorliegt.
- Montieren Sie das Gerät an der Schalttafel

Der Hersteller oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Materials ergeben.

Hinweis: Der Kontaktwiderstand bei ohmscher Last (z. B. Glühlampe, Widerstandelemente) beträgt 8A. Es wird empfohlen, ein Schütz zu verwenden, wenn eine induktive Last (z.B. Wechselstrommotor, Leuchtstofflampe usw.) oder eine kapazitive Last (z.B. LED-Treiber, USV, Leuchtstofflampe [elektronisches Vorschaltgerät] usw.) umschalten. Andernfalls kann eine Adhäsion in Relaiskontakten auftreten.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölme ve Besleme Devresi

Nominal Gerilim (Un)	: 230 VAC 50/60 Hz
Ölme Gerilim Aralığı (ΔU)	: 150 – 300 VAC
Ölme Frekansı	: 48...63 Hz
Güç Tüketicisi	: 15 VA / 1.5 W (50 Hz)[nominal] 25 VA / 2 W (50 Hz)[max]
Ölçüm Yöntemi	: True RMS
Ölçüm Doğruluğu	: ± 3%

Ayarlar

Asimetri Ayar Aralığı (% Asm.)	: 5% – 25%, Off
Aşırı Yüksek Gerilim Sınırı	: >345 VAC
Aşırı Düşük Gerilim Sınırı	: <115 VAC
Histeresi	: Ayarlanan asimetri değerinin 30'u
Bırakma Geçikmesi (t_{off})	: 0.1 – 20 sn
Çekme Geçikmesi (t_{on})	: sabit 0.5 sn

Çıkış

Çıkış Tipi	: 1 C/O, 8 A, 250 VAC ($\cos\phi=1$)
Elektriksel Ölür	: 10°
Mekanik Ölür	: 10°

Cevresel Şartlar

Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ... +60°C
Bağlılık	: <95% (Yogunlaşma olmadan)

Bağlantı

Klemens için Kablo Kesitleri	: 2.5 mm² (14AWG) solid / som iletken kablo
Vida Sıkma Kuvveti	: 0.5 Nm (4.5in.lbs)

Kutu


Montaj	: Pano içine dikey veya klemens rayına
Malzeme Cinsi	: Plastik UL 94 V0'a uygun
Koruma Sınıfı	: IP20
Boyutlar (mm)	: 17.5x90x63

TECHNICAL PROPERTIES


Measurement and Supply Circuit

Nominal Voltage (Un)	: 230 VAC 50/60 Hz
Measurement Voltage Range (ΔU)	: 150 – 300 VAC
Measurement Frequency	: 48...63 Hz
Power Consumption	: 15 VA / 1.5 W (50 Hz)[nominal] 25 VA / 2 W (50 Hz)[max]
Measurement Method	: True RMS
Measurement Accuracy	: ± 3%

BAĞLANTI ŞEMALARI / CONNECTION DIAGRAM / ANSLUSSDIAGRAMM

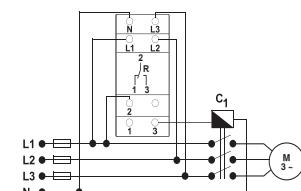

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

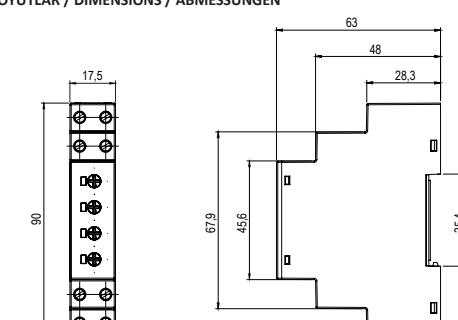

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.

Adr : Dudullu OSB, 1. Cadde, No:23, 34776

Umranıye-İstanbul / TURKEY

Tel : +(90 216) 313 0110

Fax : +(90 216) 314 1615

Web : www.entes.com.tr

